ЛОС ГРИНЛОС АЭРО 5

Разрез по котловану Г–Г (1:100)

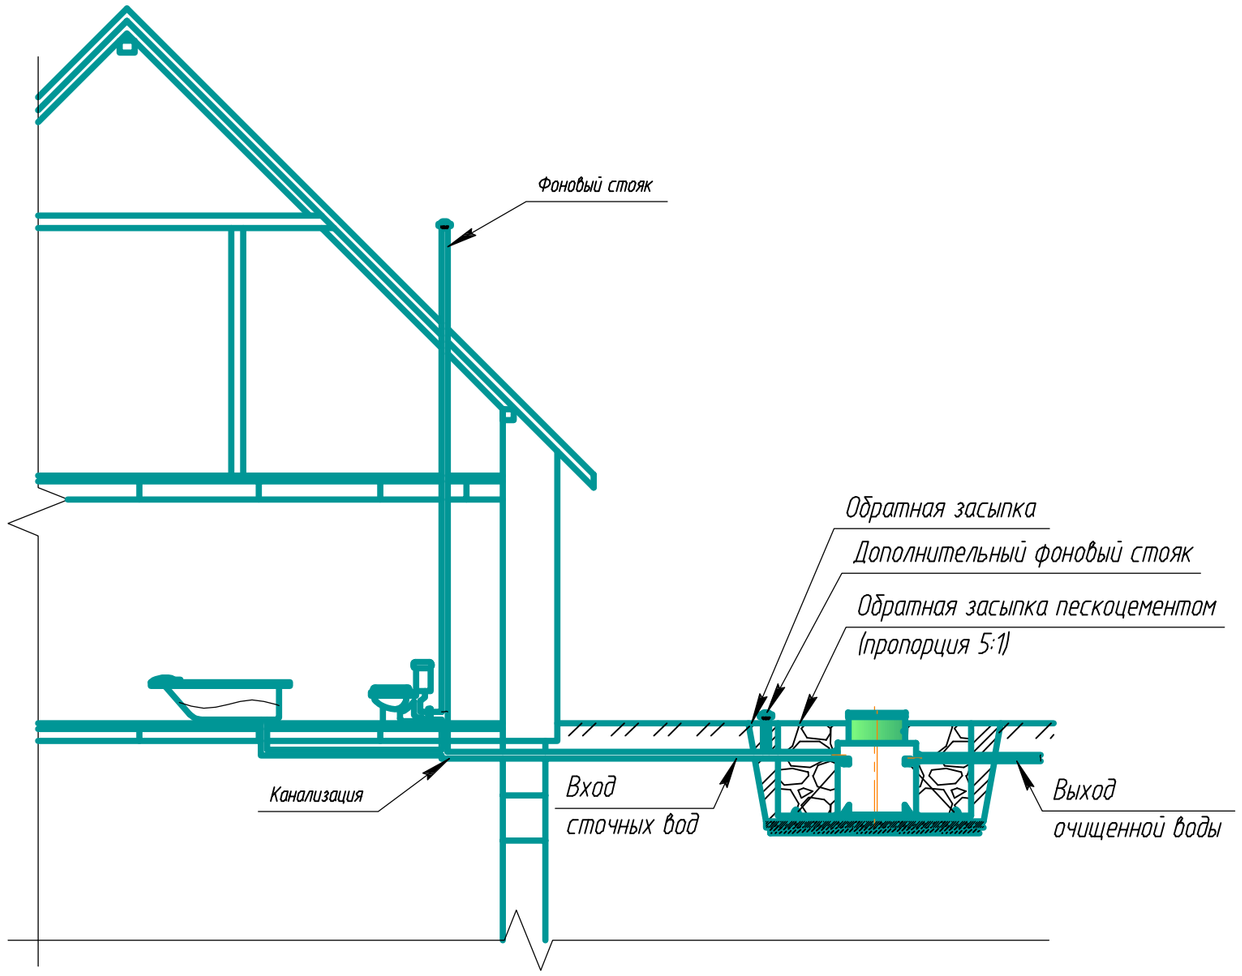

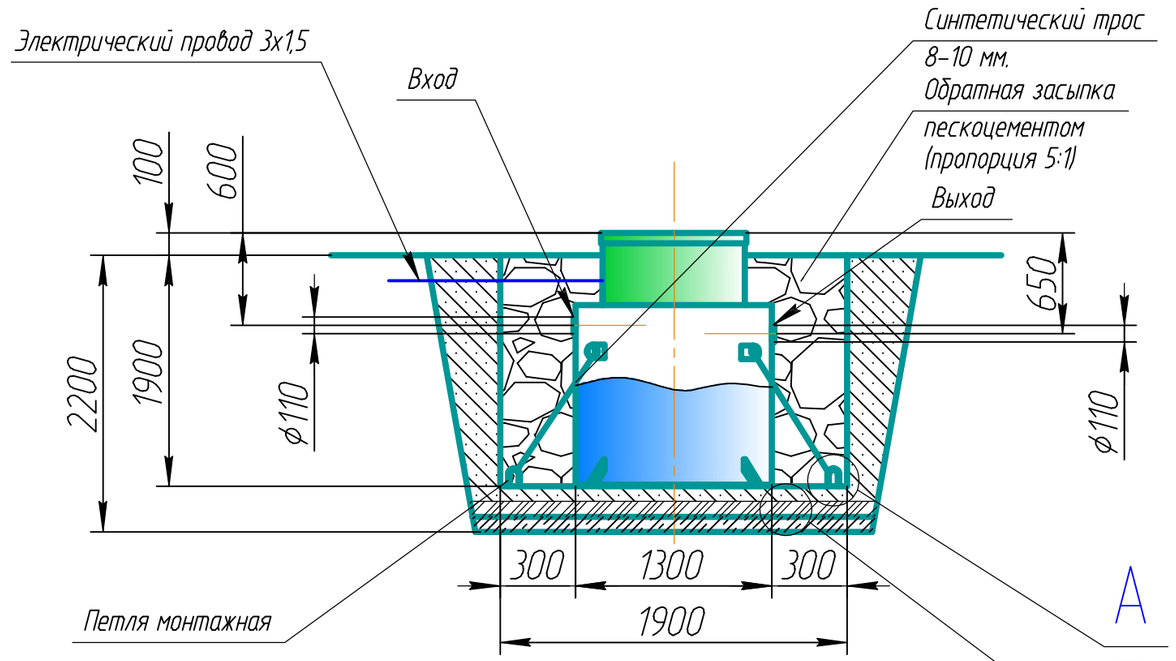

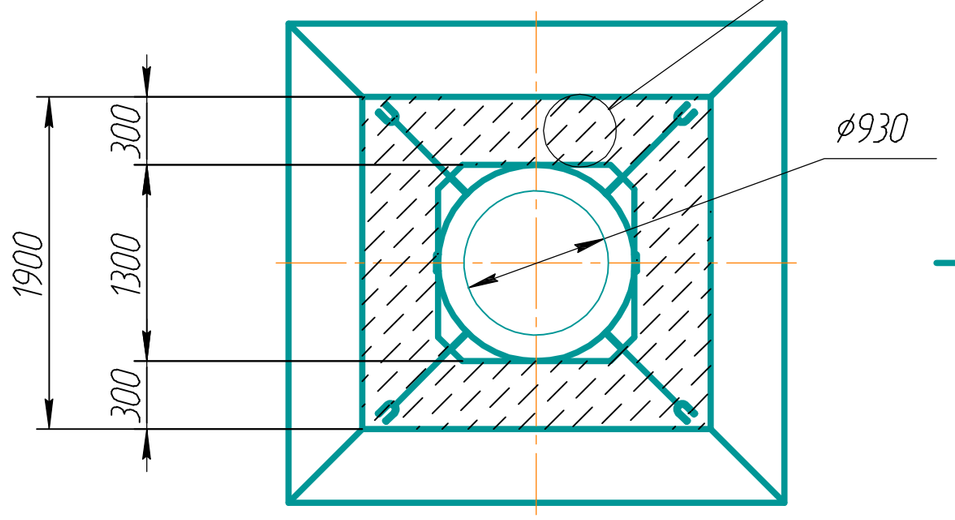

А(1:15)

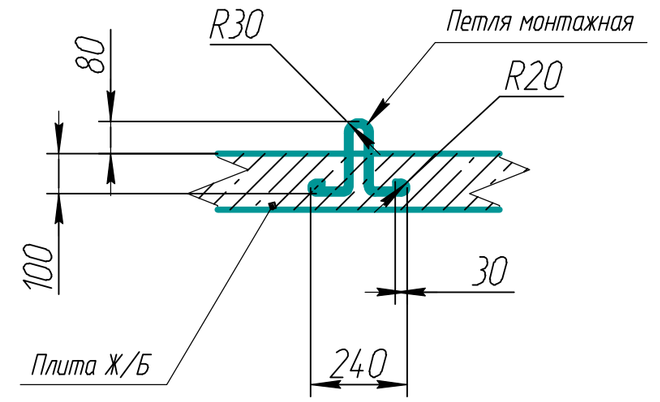

Б(1:15)

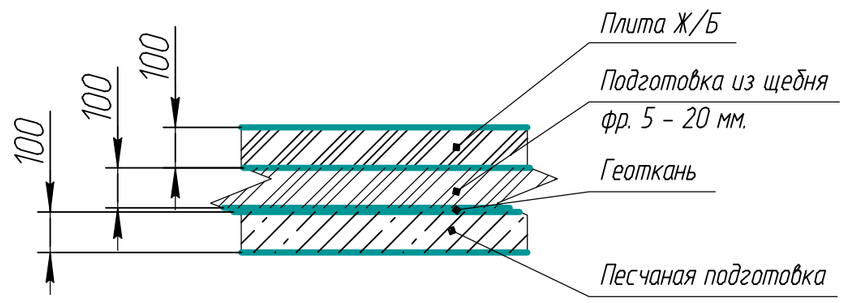

В(1:15)

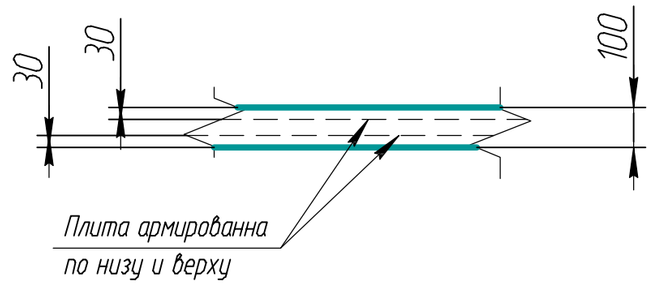

Грунты	Крутизна откосов при глубине выемки, м. (отношение высоты к заложению)		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неуплотненные	56 (1:0,67)	45 (1:1)	38 (1:1,25)
Песчаные и гравийные влажные	63 (1:0,5)	45 (1:1)	45 (1:1)
Глинистые:			
супесь	76 (1:0,25)	56 (1:0,67)	50 (1:0,85)
суглинок	90 (1:0)	63 (1:0,5)	53 (1:0,75)
глина	90 (1:0)	76 (1:0,25)	63 (1:0,5)
Лессы и сухие лессовидные	90 (1:0)	63 (1:0,5)	63 (1:0,6)
Моренные:			
песчаные, супесчаные	76 (1:0,25)	60 (1:0,57)	53 (1:0,75)
суглинистые	78 (1:0,2)	63 (1:0,5)	57 (1:0,65)

Примечание:

1 Обязательно наличие фонового стояка в доме. Клапан для срыва вакуума категорически запрещен. В случае невозможности устройства вентиляционного фонового стояка в доме, организовать вентиляционный стояк в промежутке между станцией выпуском сточных вод из дома. (См. рис. дополнительный фоновый стояк).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ЛОС ГРИНЛОС АЭРО 5

Монтажная схема

Самотечный

Общий вид

Лит.	Масса	Масштаб
	140	1:150
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.